

ESQUEMAS TIPO

PROVINCIA : COMUNA : LOCALIDAD :

CONTENIDO :

VALVULA DESAGUE AGUA POTABLE

UBICACION	FECHA	ESCALA
	ENERO 2012	SE INDICAN


APROBACION ESSSI

<p>INFRAESTRUCTURA</p> <hr/>	<p>V B*</p>	<p>REVISOR</p> <hr/>
<p>GERENTE GENERAL</p> <hr/>		

PROYECTO ESSSI N° _____ PLANO N° 1 DE 1

ESQUEMA VALVULA LIMPIEZA REDES TERMINALES

SIN ESCALA

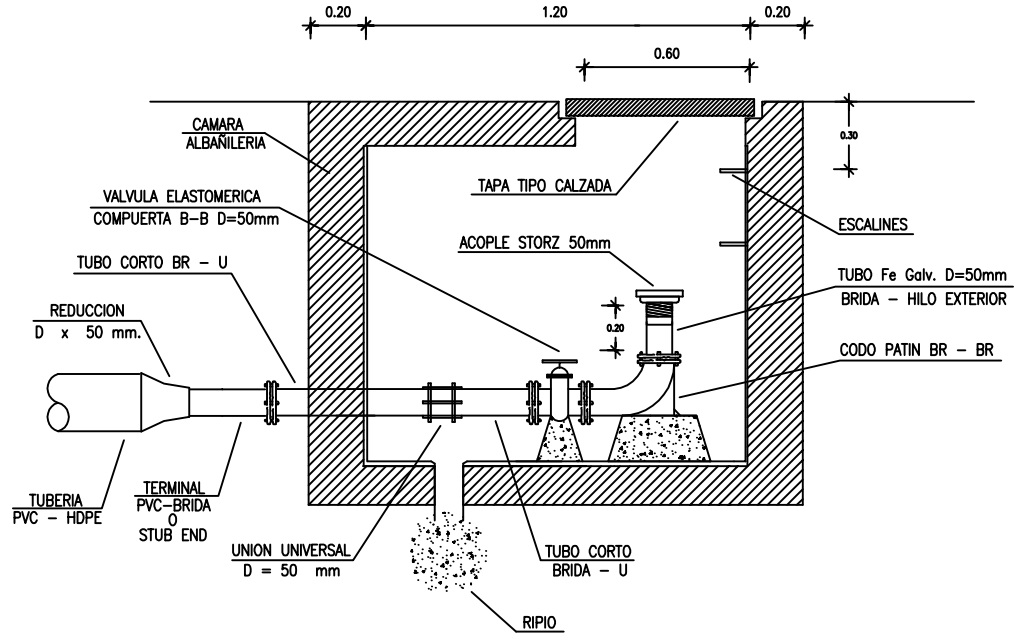

- NOTAS : 1- SE CONSIDERA EL SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE D = 50mm. Y 5m. DE LONGITUD, CON ACOPLE STORZ TIPO BOMBERO PARA ACOPLAR A DESAGUE.
- 2- DIMENSION INTERIOR : 1,00 x 1,20 MT.